


Schemat szafki oświetleniowej - S0

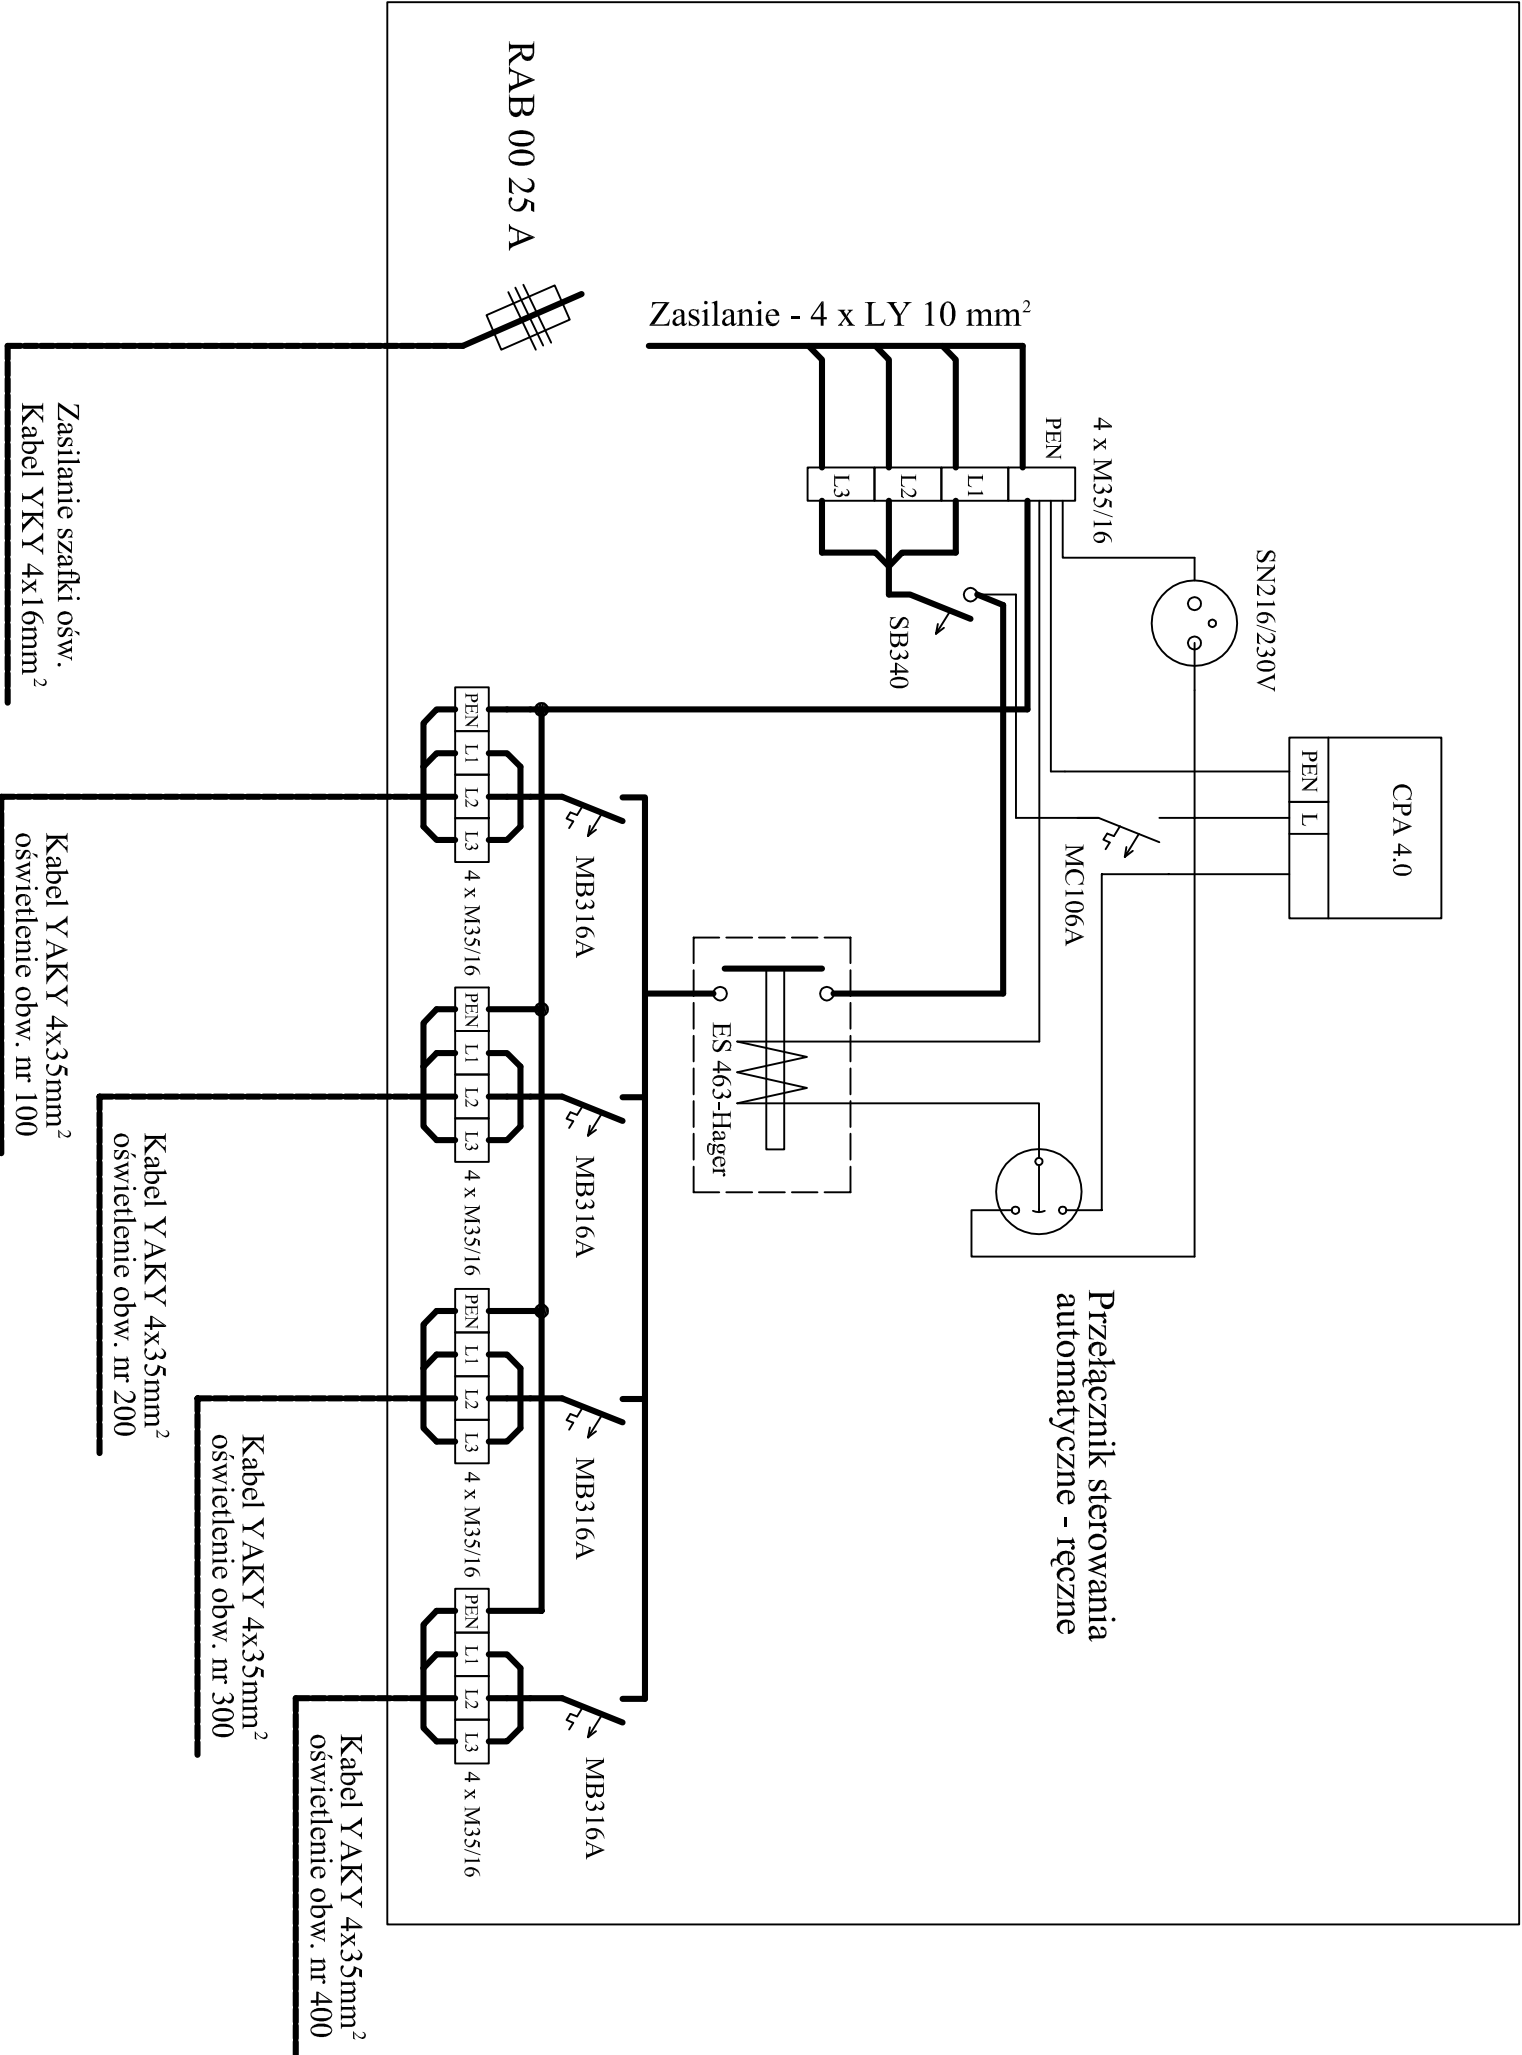

UWAGA : Zastosować przewody :

- Ly 1,5mm² - tory sterowania
- Ly 4mm² - tory prądowe

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej M. Kruszczyński					
OBIEKT : Linia oświetlenia ulicznego w Kominach				Faza - P.T	
INWESTOR: Urząd Gminy Brodnica 87-300 Brodnica ul. Zamkowa 13 A					
ADRES: Osiedle domków jednorodzinnych w Kominach gm. Brodnica - ul.Bociania, Żurawia, Krucza i Kanarkowa				Branża Elektryczna	
TRESC: Schemat szafki oświetleniowej - S0				Data: 08/2011	
Gl.projektant :					
Projektował :		M.Kruszczyński	BP-RN-V/87/TO/80-81		
Opracował :					
Sprawdził :				Nr.Rys. 2	